


Dobór

Poniższa ilustracja jest pomocna przy doborze odpowiedniego typu pompy Unilift CC przy montażu stacjonarnym.

Minimalna prędkość przepływu wymagana dla samooczyszczania się rurociągu tłoczny wynosi 0,7 m/s. Przykład: Aby zapewnić minimalną prędkość przepływu w przewodzie tłoczny DN 32, o średnicy wewnętrznej od 26 do 34 mm (zależnie od standardów lokalnych) przepływ powinien być ok. 2,0 m³/h.

Poniższa ilustracja przedstawia maksymalną długość rurociągów poziomych i pionowych.

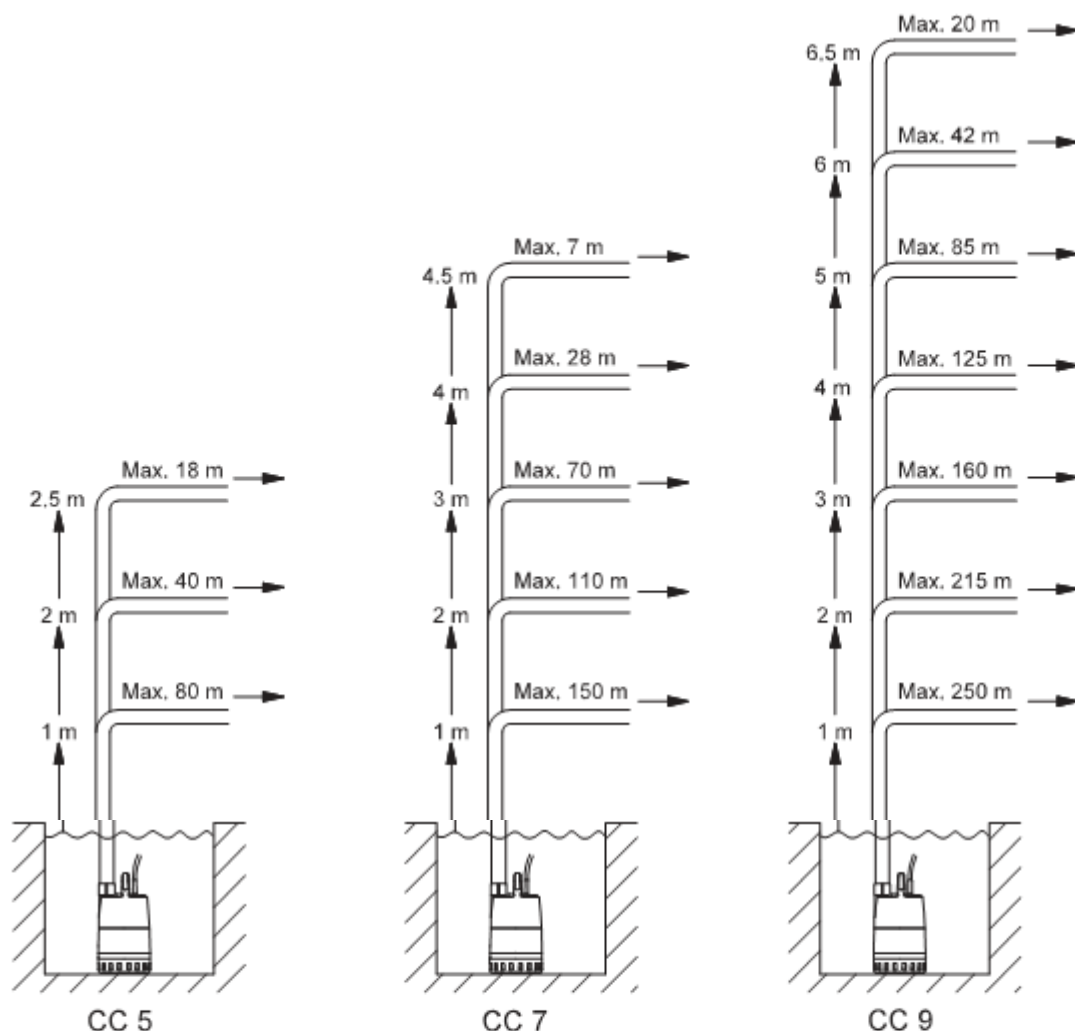

TM03 1370 1805

Poniższe wytyczne należy traktować jako przybliżone. Firma Grundfos nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieprawidłową pracę instalacji wyznaczonej na podstawie powyższego rysunku.

Uwaga: Jeżeli stosuje się zawór zwrotny, musimy uwzględnić straty ciśnienia na zaworze wynoszące 0,2 m, wartość tą należy uwzględnić przy wymiarowaniu rur pionowych.

Długość przewodu tłoczny pionowego powinna być wyznaczona od poziomu "wylączenia" pompy.